
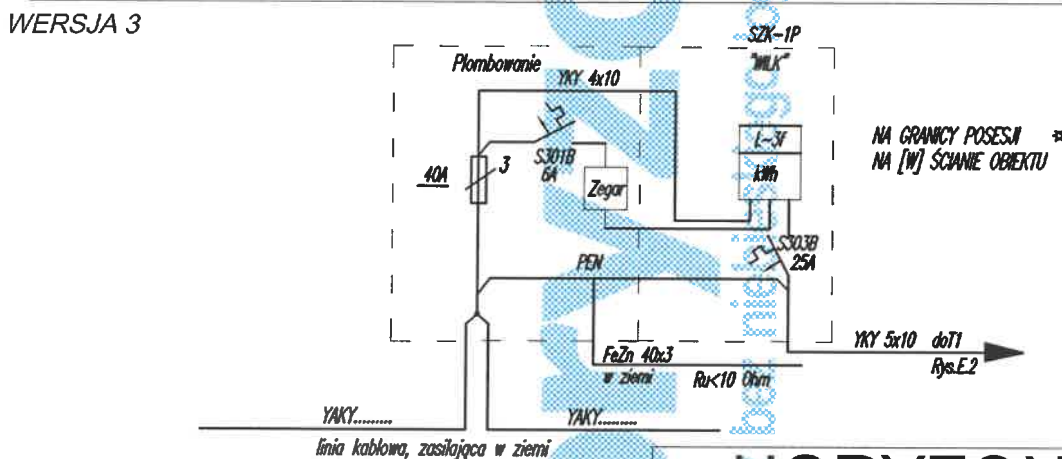
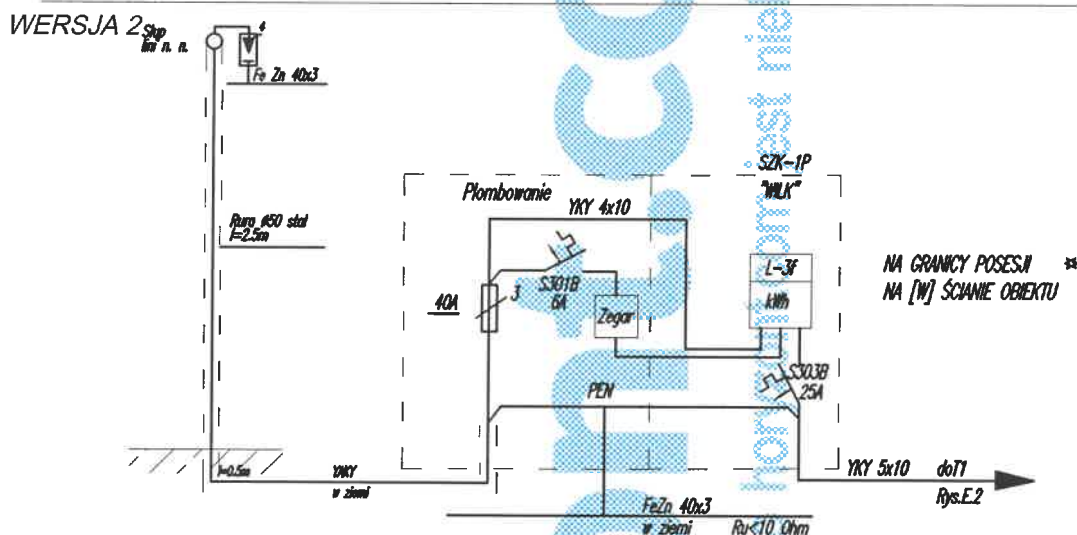


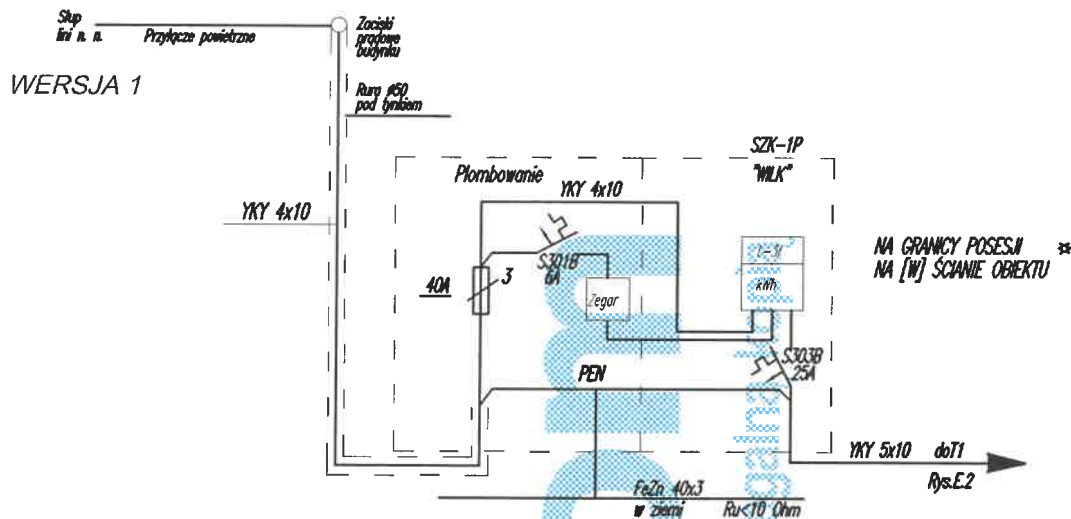

UWAGI:

1. WERSJĘ ZASILANIA OBIEKTU WYBRAĆ ZGODNIE Z TECHNICZNYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA WYDANYMI PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY PRZYŁĄCZA
 2. WPISAĆ RODZAJ KABLA (PRZEWODU)
 3. W PRZYPADKU WYBORU 1-STREFOWEGO URZĄDU POMIAROWO-ROZŁĄCZENIOWEGO, WYKREŚLIĆ ZEGAR I JEGO ZABEZPIECZENIE
- * NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

HORYZONT

BUDYNEK
BERBERYS
PZD

skala rys. tytuł rys. SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU

projektant nr uprawnień podpis


mgr inż. DARIUSZ KOŃSKI
124/01/DUW

LKon

branża
ELEKTRYCZNA
nr rys.

E.1

data opracowania
proj. typ. - elektr.
07.2018

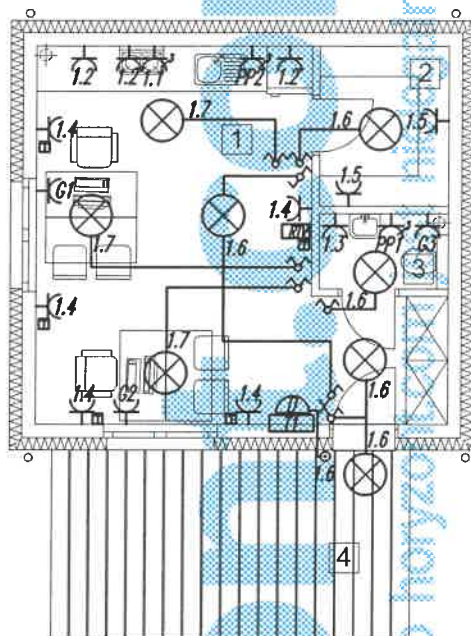

LEGENDA:

- ⊗ - wypust oświetleniowy
- ⌘ - podwójne gniazdo elektr. 230V
- ⌘ - gniazdo elektr. - siłowe 400V
- ⊙ - przycisk dzwinkowy
- ⌘ - dzwonek
- RTV - gniazdo RTV-SAT
- ☐ - gniazdo telefoniczne

HORYZONT

skala rys. 1:100 tytuł rys. PLAN INST. ELEKTR. PARTERU

projektant mgr inż. DARIUSZ KOŃSKI nr uprawnień 124/01/DUW podpis

BUDYNEK
BERBERYS
PZD

branża
ELEKTRYCZNA

nr rys.
E.3

data opracowania
proj. typ. - elektr.
07.2018